Störungsleitfaden für Funksirenensteuerung der Firma: .....

Type: .....

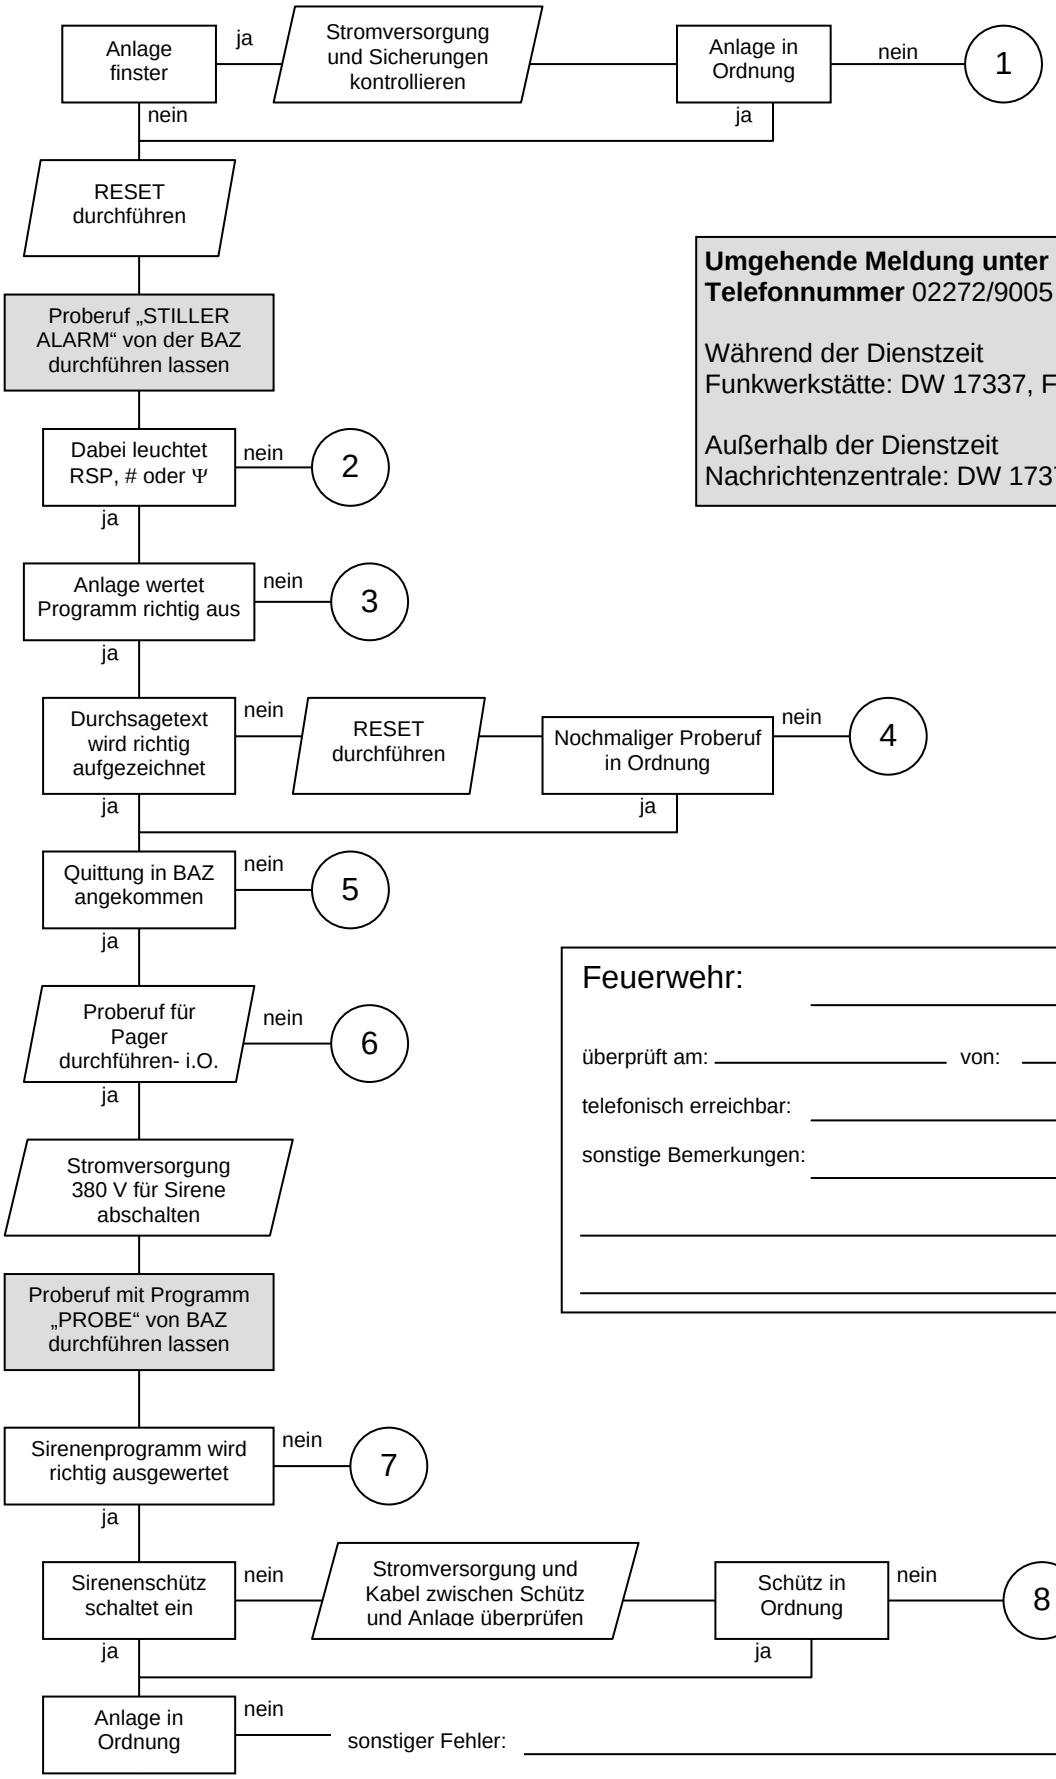

Umgehende Meldung unter der Telefonnummer 02272/9005

Während der Dienstzeit
Funkwerkstätte: DW 17337, Fax DW 17182

Außerhalb der Dienstzeit
Nachrichtenzentrale: DW 17374, Fax DW 17180

Feuerwehr: _____

überprüft am: _____ von: _____

telefonisch erreichbar: _____

sonstige Bemerkungen: _____

_____

_____

ACHTUNG! Stromversorgung 380 V wieder einschalten